




COMPANY PROFILE

STAINLESS STEEL VALVES

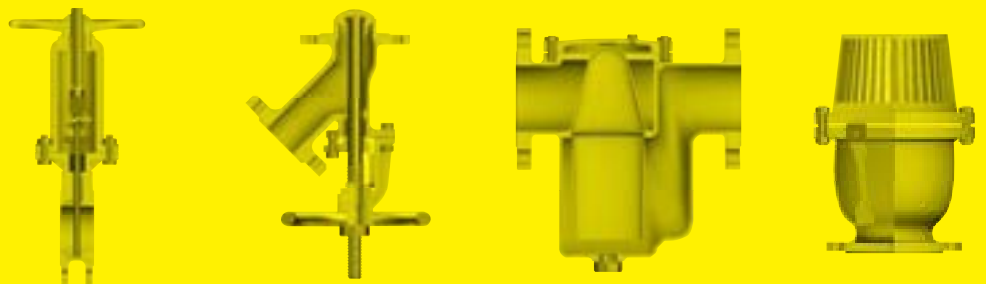

신흥밸브공업주식회사
SHIN HEUNG VALVE INDUSTRY CO., LTD.

승 인 지 명 원

스 텐 레 스 밸 브

GATE, GLOBE, CHECK, STRAINER, FOOT, TANK, KNIFE GATE
SIGHT GLASS, PAN CHECK, BUCKET-STRAINER
2-WAY BALL, 3-WAY BALL, METAL BALL, BUTTERFLY
JACKET V / V (GATE, GLOBE, CHECK, STRAINER, ETC.)
WELDING TYPE (Y-STRAINER, T-STRAINER, BUCKET-STRAINER)

신 흥 밸 브 공 업 (주)

- 본 사 : 경상남도 양산시 산막공단남 13길 65(호계동)
TEL. (055) 367-0777
FAX. (055) 367-0782
- <http://www.shvalve.co.kr>
- 한글주소 : 신흥밸브공업
- E-mail : shvalve@shvalve.co.kr

자재승인 프로그램

(Approval Program for Material)

공사명 (Project) : _____

자재명 (Material) : _____

금번 귀_____에서 시공하는 상기공사에
소요되는 자재를 납품하고자 별첨과 같이 승인 프로그램인
Company Profile을 제출하오니 당사 자재를 승인하여
주시기 바랍니다.

202 년 월 일

신흥밸브공업(주)

대표이사 윤 석 환

목 차

1. 회 사 개 요
2. 회 사 연 혁
3. 사 업 자 등 록 증
4. 공 장 등 록 증
5. K S 인 증 서
6. ISO 9001 인 증 서
7. 위생안전기준 인증서
8. 조 직 도
9. 주 요 생 산 품 목
10. 제 조 설 비 목 록 표
11. 주 조 설 비
12. 납 품 실 적 증 명 원
13. 공 인 시 험 성 적 서
14. 모 형 현 황
15. 성 적 서 양 식

1. 회 사 개 요

21세기!

고객의 성원과 사랑에 힘입은 신흥밸브공업(주)의 무한한 가능성의 세계!

30여년의 밸브사업 영위로 밸브 관련 제품 생산에 있어 독보적인 전문성과 숙련된 기술을 축적한 신흥밸브공업(주)는 새로운 세계로 도약하고자 합니다.

신흥밸브공업(주)는 흥미롭고 고무적인 분위기 속에서 고객과 함께 연구하고 배워 나갈 것이며 또한 공존의 기업윤리를 지킬 것을 약속드립니다.

신흥밸브공업(주)는 최고 품질의 제품 공급뿐 아니라 고객의 욕구와 시장 NEEDS를 충족시키기 위해 최선을 다할 것입니다.

▶공 장 개 요

공 장 명	공장용지면적(m ²)	인원 (명)
신흥밸브공업(주) 주조부, 가공부, 창고	3,612	30
에스에이치산업밸브(주) 영업소	600	4

▶소 재 지

주 소 : 경상남도 양산시 산막공단남 13길 65 (호계동)
TEL : 055-367-0777 FAX : 055-367-0782

2. 회 사 연 력

▶ 1983. 2.	신흥공업사 설립 부산광역시 사상구 학장동 280-5번지 스텐레스 밸브 생산 전문업체 (GATE, CHECK, GLOBE, STRAINER, FOOT, 3-WAY BALL, TANK)
▶ 1991. 4.	신흥공업사 공장 확장 이전 부산광역시 진구 개금동 498-7번지
▶ 1994. 10.	신흥공업사 공장 확장 이전 부산광역시 사상구 감전2동 158-12번지
▶ 1994. 11.	신흥공업사 → 신흥밸브공업사 윤성호 대표 → 윤석환 대표로 명의 변경
▶ 1996. 10.	스텐주조부 설립(대신고주파 150KW 용량) 전문 주조 인원 증원
▶ 1996. 10.	일반사형주조 → 셀주조로 주조공법 단계적으로 변경 금형 제작 시작 수년간에 걸친 연구와 투자로 현재 15A~250A 전품목 셀주조
▶ 1998. 12.	국제규격 ISO 9001 획득
▶ 1999. 3.	유망중소기업 선정
▶ 1999. 5.	수출지원대상업체로 지정
▶ 1999. 9.	Vison 21 선도기업으로 지정
▶ 1999. 9.	신흥공업사 공장신축 확장 이전 부산광역시 강서구 송정동 1619-9번지
▶ 2000. 1.	개인업체에서 법인업체로 등록 상호 : 신흥밸브공업(주)

▶ 2000. 11.	외국인 연수생 연수업체 선정
▶ 2001. 3.	LG필립스 업체 등록
▶ 2002. 6.	SK케미칼 업체 등록
▶ 2004. 1.	BUTTERFLY VALVE 개발 생산
▶ 2004. 2.	국제규격 ISO 9001 경신
▶ 2004. 4.	미국석유협회 API 6D 인증
▶ 2004. 5.	삼성 ENG 업체 등록
▶ 2004. 5.	공장증축 CNC 선반 인덱스척 부착 3대 추가설치
▶ 2004. 5.	2-WAY BALL 생산
▶ 2008. 10.	(주)효성 업체 등록
▶ 2011. 2.	삼성전자 업체 등록
▶ 2013. 6.	양산 산막산업단지 내 공장신축 확장 이전 경상남도 양산시 산막공단남 13길 65(호계동)
▶ 2015. 11.	KC인증 획득 (GATE, CHECK, 2-WAY BALL)
▶ 2018. 2.	일학습병행제 업체 선정 KC인증 추가 획득 (STRAINER)
▶ 2019. 10.	병역지정업체 선정
▶ 2019. 4.	CNC 선반 인덱스척 부착 PUMA VT900M 추가설치
▶ 2020. 12.	MCT 선반 KF 5600C 추가설치
▶ 2025. 2.	KS인증 획득 (2-WAY BALL)

사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 606-81-25206

법인명(단체명) : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

개업연월일 : 2000년 01월 01일 법인등록번호 : 180111-0309335

사업장소재지 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65(호계동)

본점소재지 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65(호계동)

사업의종류 : ☒업태 제조 ☒종목 밸브
부동산 임대

발급사유 : 정정



사업자단위과세적용사업자여부 : 여(✓) 부() (적용일자: 2012년 01월 01일)

전자세금계산서전용전자우편주소 :

2021년 01월 13일

양산세무서장



국세청
National Tax Service



공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	즉시
신청인	회사명 신흥밸브공업(주)	전화번호 055) 367-0777	
	대표자 성명 윤석환	생년월일(법인등록번호) 180111-0309335	
	대표자주소(법인소재지) 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)		
등록 내용	공장소재지 도로명 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동) 지번 : 경상남도 양산시 호계동 1110-7번지	지목 공장용지	보유구분 자가 [√] 임대 []
	공장등록일 2013-07-08	사업시작일 2012-12-31	종업원수 남:28 여:2
	공장의 업종(분류번호) 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 (29133)		
	공장부지면적 3,612.300 m ² 제조시설면적 2,429.740 m ² 부대시설면적 484.840 m ²		
등록 조건	유효기간 : - - - - -		

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

공장관리번호 : 483302011247082

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2018 년 7 월 24 일

신청인

윤석환 (서명 또는 인)

양산시장

귀하

구비서류	없음	수수료	1000 원
------	----	-----	--------

처리절차										
신청서작성 신청인	→	접수 처리기관	→	등록 여부 확인 처리기관	→	결제 처리기관	→	공장등록 증명서 발급 처리기관	→	종보 처리기관

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조([] 제1항 · [] 제2항 · [] 제3항)에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2018 년 7 월 24 일





Vision 21 先導企業 指定書

지정번호 : 제 1-1-113 호

분 야 : 기 계

업 체 명 : 신흥벨브공업(주)

대 표 자 : 윤 석 환

貴社를 釜山·蔚山地域産業을 先導해 나갈
Vision 21 500대 先導企業으로 指定합니다.

2000년 2월 1일



釜山·蔚山地方中小企業廳長





인증번호 : 제 25-0028 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 신홍밸브공업(주)
2. 대 표 자 명 : 윤석환
3. 공 장 소 재 지 : 경남 양산시 산막공단남13길 65
4. 인 증 제 품 :
 - 가. 표 준 명 : 볼밸브
 - 나. 표 준 번 호 : KS B 2308
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :

플랜지식, 10K(0.98MPa), 공업용 냉·온수용 : 15A~300A
 플랜지식, 10K(0.98MPa), 석유공업용(액체) : 15A~300A
 플랜지식, 10K(0.98MPa), 수도용 냉·온수용 : 15A~300A '끝'.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2025 년 02 월 03 일



한국표준협회장



1. 최초 인증일 : 2025-01-31
2. 차기심사 완료기한 : 2028-01-30
3. 최종 변경일 : 2025-02-03 신규 심사 합격

경영시스템인증서

신흥밸브공업(주)

경상남도 양산시 산막공단남13길 65



한국표준협회는 위 조직의 품질경영시스템이
아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 QMS-3926

표 준 KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

인증범위 스테인레스 밸브(스윙체크형, 스트레이너형, 글로브형, 게이트형,
루트형, 3-WAY BALL형, 탱크버탐플러시형, 버켓스트레이너형,
사이트그라스형, 판 체크형, 볼 밸브) 및 주강밸브 (플랜지형 바깥
나사 게이트 밸브, 플랜지형 글로브 밸브, 플랜지형 스윙체크,
스트레이너형, 볼 밸브)의 생산 및 판매

유효기간 2022년 12월 29일부터 2025년 12월 28일까지

최초인증일 : 1998년 12월 29일

2022년 10월 17일

KSA



한국표준협회



한국표준협회는 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영체제
인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-QC-30)받았습니다.

서울시 강남구 테헤란로 69길 5

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHINHEUNG VALVE IND. Co., Ltd.

65, SANMAKGONGDANNAM 13-GIL, YANGSAN-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA



Korean Standards Association hereby certifies that the Quality Management System of the above organization has been assessed and found to meet the requirements of the standard and scope of certification detailed below:

CERTIFICATION No. QMS-3926

STANDARD KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION

PRODUCTION AND SALES OF STAINLESS VALVE(SWING CHECK, STRAINER, GLOBE, GATE, FOOT, 3-WAY BALL, TANK BOTTOM FLUSH, BUCKET STRAINER, SIGHT GLASS, DISK CHECK TYPE, BALL VALVE) AND CAST STEEL FLANGED VALVES(GATE VALVE, GLOBE VALVE, SWING CHECK, STRAINER)

VALID FROM 29 December, 2019

VALID TO 28 December, 2022

Original Certification Date : 29 December, 1998

* This certificate is reissued due to the addition of the certification scope

Date of Issue : 09 October, 2021

PRESIDENT OF KSA

KOREAN STANDARDS ASSOCIATION

5, Teheran-ro 69-gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea

KSA



KSA has been accredited by Korea Accreditation Board(KAB)
as an ISO 9001 Certification body.(Accreditation Number : KAB-QC-30)

위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2015-0183
2. 제조업체명 : 신흥밸브공업(주)
3. 대표자 : 윤석환
4. 본사 주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65
5. 공장 소재지 : 50568경상남도 양산시 산막공단남13길 65
6. 제품명 : 불밸브
7. 용도 : ☐ 표충용재료 ☐ 말단급수설비
☐ 급수설비 ☒ 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2015년 11월 19일

한국물기술인증원장



210mmx297mm[보존용지 120g/m]

원본



<인증상세사항>

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
플랜지형 (0.98 Mpa)		15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm	— 몸통, 덮개, 볼, 밸브대 : 스테인리스 - 가스켓, 씰, 패킹 : PTFE	HBA-1	냉수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2024-05-30	1. 모델명 단순 변경 - 대상: 플랜지형 0.98 Mpa (SH-BV-S → HBA-1)	2024.5.30. 서류평가
2024-01-19	1. 정기검사 합격 - 대상: '22. 2. 18. 인증사항 - 인증서 유효기간: '25. 11. 18. 까지	2024년 제1차 인증심의위원회(2024. 1. 19)
2023-12-06	1. 인증업체의 경영여건 및 사업정책에 따른 인증서 일부반납 - 종류등급: 플랜지형(1.96 Mpa) - 호칭: 15A ~ 300A - 모델명: SH-BV-S	2023. 12. 6. 서류평가
2022-02-18	1. 정기검사 통과 - 대상: '20.2.7 인증사항 - 인증서 유효기간: '23.11.18 까지	2022년 제2차 인증심의위원회(2022.2.18)
2020-02-07	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한: '21.11.18 까지	2020년 제1차 인증심의위원회(2020.2.7.)
2018-02-22	1. 정기검사 통과 - 대상: '15.11.19 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '19.11.18 까지	2018년 제2차 인증심의위원회(2018.02.22)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

원본



위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2015-0182
2. 제조업체명 : 신흥밸브공업(주)
3. 대표자 : 윤석환
4. 본사 주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65
5. 공장 소재지 : 50568경상남도 양산시 산막공단남13길 65
6. 제품명 : 게이트밸브
7. 용도 : ☐ 표층용재료 ☐ 말단급수설비
☐ 급수설비 ☒ 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2015년 11월 19일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m]

원본



<인증상세사항>

종류-등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
플랜지형 (0.98 Mpa)	안나사식, 바깥나사식	15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm	- 몸통, 덮개, 디스크, 밸브대 : 스테인리스 - 가스켓, 패킹 : PTFE	HGA-1	냉수
플랜지형 (1.96 Mpa)	바깥나사식	40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm	- 몸통, 덮개, 디스크, 밸브대 : 스테인리스 - 가스켓, 패킹 : PTFE	HGA-1	냉수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2024-05-30	1. 모델명 단순 변경 플랜지형 0.98 Mpa, 1.96 Mpa (SH-GV-S → HGA-1)	2024.5.30.서류평가
2024-01-19	1. 정기검사 합격 - 대상 : '22. 2. 18. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '25. 11. 18. 까지	2024년 제1차 인증심의위원회(2024. 1. 19)
2022-02-18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '20.2.7 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.11.18 까지	2022년 제2차 인증심의위원회(2022.2.18)
2020-02-07	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.11.18 까지	2020년 제1차 인증심의위원회(2020.2.7.)
2018-02-22	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.11.19 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.11.18 까지	2018년 제2차 인증심의위원회(2018.02.22)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

원본



위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2015-0181
2. 제조업체명 : 신흥밸브공업(주)
3. 대표자 : 윤석환
4. 본사 주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65
5. 공장 소재지 : 50568경상남도 양산시 산막공단남13길 65
6. 제품명 : 체크밸브
7. 용도 : ☐ 표충용재료 ☐ 말단급수설비
☐ 급수설비 ☒ 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2015년 11월 19일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m]

원본



<인증상세사항>

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
플랜지형 (1.96 Mpa)		25mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm	-몸통, 덮개, 디스크, 핀 : 스테인리스 -가스켓 : PTFE	HCH-1	냉수
플랜지형 (0.98 Mpa)		15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm	-몸통, 덮개, 디스크, 핀 : 스테인리스 -가스켓 : PTFE	HCH-1	냉수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2024-05-30	1. 모델명 단순 변경 - 대상: 0.98 Mpa, 1.96 Mpa (SH-CV-S → HCH-1)	2024.5.30. 서류평가
2024-01-19	1. 정기검사 합격 - 대상: '22. 2. 18. 인증사항 - 인증서 유효기간: '25. 11. 18. 까지	2024년 제1차 인증심의위원회(2024. 1. 19)
2022-02-18	1. 정기검사 통과 - 대상: '20.2.7 인증사항 - 인증서 유효기간: '23.11.18 까지	2022년 제2차 인증심의위원회(2022.2.18)
2020-02-07	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한: '21.11.18 까지	2020년 제1차 인증심의위원회(2020.2.7.)
2018-02-22	1. 정기검사 통과 - 대상: '15.11.19 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '19.11.18 까지	2018년 제2차 인증심의위원회(2018.02.22)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

원본



위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2018-0057
2. 제조업체명 : 신흥밸브공업(주)
3. 대표자 : 윤석환
4. 본사 주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65
5. 공장 소재지 : 50568경상남도 양산시 산막공단남13길 65
6. 제품명 : 스트레이너
7. 용도 : ☐ 표충용재료 ☐ 말단급수설비
☐ 급수설비 ☒ 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2018년 02월 22일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m]

원본



<인증상세사항>

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
0.98 Mpa		15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm	-몸통, 덮개, 여과망 : 스테인리스 - 가스켓 : PTFE	HYS-1	냉수
1.96 Mpa		40mm, 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm	-몸통, 덮개, 여과망 : 스테인리스 - 가스켓 : PTFE	HYS-1	냉수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2024-05-30	1. 모델명 단순 변경 - 대상 : 0.98 Mpa, 1.96 Mpa (SH-SRV-S → HYS-1)	2024.5.30. 서류평가
2024-01-19	1. 정기검사 합격 - 대상 : '22. 2. 18. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '25. 11. 18. 까지	2024년 제1차 인증심의위원회(2024. 1. 19)
2022-02-18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '20.2.7 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.11.18 까지	2022년 제2차 인증심의위원회(2022.2.18)
2020-02-07	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.11.18 까지	2020년 제1차 인증심의위원회(2020.2.7.)
2018-02-23	주소, 공장주소, 분류 의 내용 변경	N

<행정처분사항>


행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

원본



7. 조직도

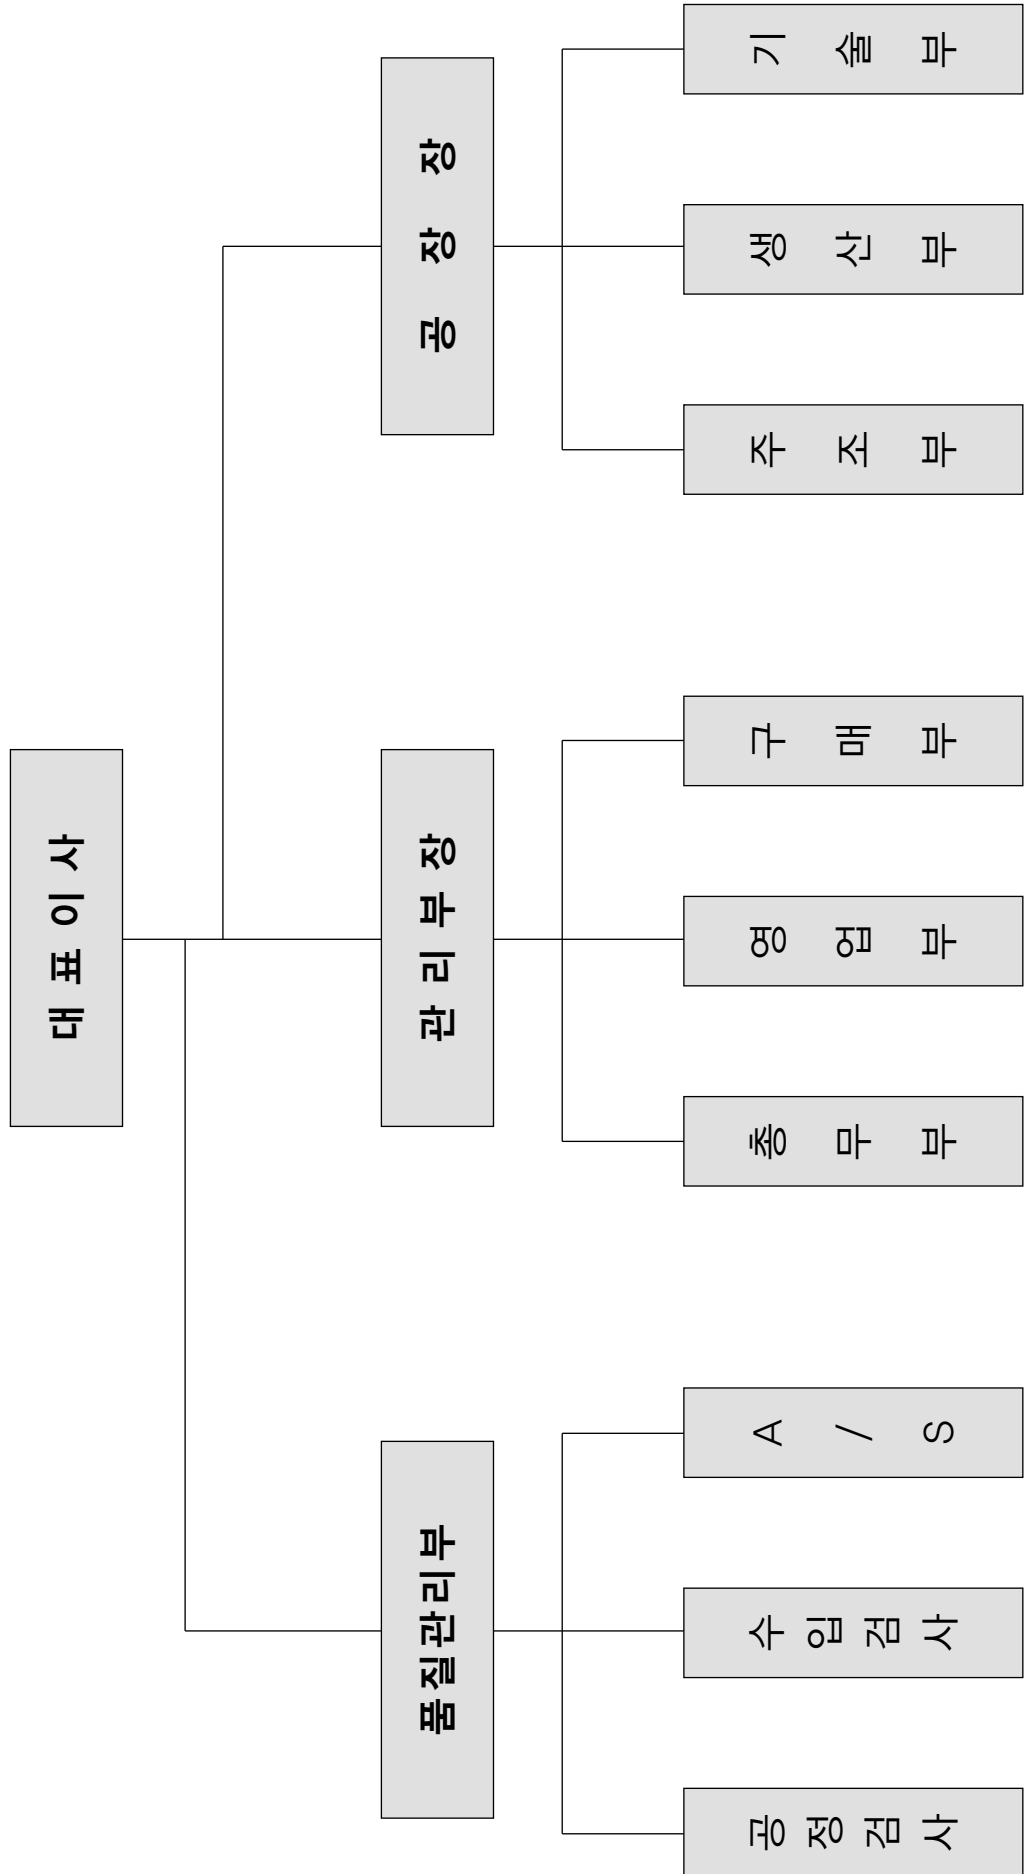

8. 주요생산품목

ITEM	PRESSURE	TYPE	SIZE	MATERIAL	MODEL NO.
GATE	10K 150LB	BOLTED BONNET	15A ~ 900A ½" ~ 36"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HGA-1 HGA-15
	20K 300LB	BOLTED BONNET	40A ~ 650A 1½" ~ 26"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HGA-1 HGA-15
	10K	SCREWED BONNET SCREWED END	15A ~ 100A 15A ~ 50A	SCS13	HGAF HGAS
GLOBE	10K 150LB	BOLTED BONNET	15A ~ 500A ½" ~ 20"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HGL-1 HGL-15
	20K 300LB	BOLTED BONNET	40A ~ 500A 1½" ~ 20"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HGL-1 HGL-15
CHECK	10K 150LB	BOLTED COVER	15A ~ 700A ½" ~ 28"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HCH-1 HCH-15
	20K 300LB	BOLTED COVER	40A ~ 500A 1½" ~ 20"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HCH-1 HCH-15
	10K	SCREWED BONNET SCREWED END	15A ~ 100A 15A ~ 50A	SCS13	HCHF HCHS
Y-STRINER	10K 150LB	BOLTED COVER	15A ~ 400A ½" ~ 16"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HYS-1 HYS-15
	20K 300LB	BOLTED COVER	40A ~ 300A 1½" ~ 12"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HYS-1 HYS-15
	10K	SCREWED BONNET SCREWED END	15A ~ 100A 15A ~ 50A	SCS13	HYSF HYSS
BUCKET STRINER	10K 150LB	BOLTED COVER	40A ~ 250A 1½" ~ 10"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HBS-1
FOOT	10K 150LB	BOLTED COVER	40A ~ 400A 1½" ~ 16"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HFT-1
TANK BOTTOM	10K 150LB	UPPER LOWER	25A ~ 250A 1" ~ 10"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HTA-1 HTA-L1
2-WAY BALL	10K 150LB	MADE IN KOREA MADE IN VIETNAM	15A ~ 300A ½" ~ 12"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HBA-1
3-WAY BALL	10K 150LB	T-TYPE / L-TYPE	25A ~ 200A 1" ~ 8"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	H3WT
KNIFE GATE	10K	LUG TYPE	50A ~ 500A	SCS13 / SCS14 / SCS16	HKG
SIGHT GLASS	10K 150LB	CORSS / LANTERN	15A ~ 250A ½" ~ 10"	SCS13 / SCS14 / SCS16 CF8 / CF8M / CF3M	HSGC HSGL

9. 제조설비 목록표

설 비 번 호	설 비 명	규 격	제 작 처	설치년월	비 고
SHM-01-01	CNC 선반	CT 250	대우	2009.11	
SHM-01-02	CNC 선반	V550M	대우	2009.11	
SMH-01-03	CNC 선반	200	대우	2009.11	
SMH-01-04	CNC 선반	V550	대우	2009.11	
SMH-01-05	CNC 선반	CT 250	대우	2009.11	
SMH-01-06	CNC 선반	V8300M	대우	2024.02	
SMH-01-07	CNC 선반	200	대우	2009.11	
SMH-01-08	CNC 선반	V550	두산	2009.11	
SMH-01-09	CNC 선반	VT900M	두산	2019.04	
SMH-01-10	CNC 선반	300	대우	2009.11	
SMH-01-11	CNC 선반	CT 250	대우	2024.02	
SMH-01-12	CNC 선반	300	대우	2009.11	
SMH-01-13	MCT	5600II	현대 위아	2023.10	
SMH-01-14	MCT	600C	현대 위아	2020.12	
SMH-01-15	CNC 선반	300	대우	2009.11	
SHM-02-01	고속선반	ø 580 X 1550 L	한국공작기계	2009.11	
SHM-02-02	고속선반	ø 580 X 1550 L	S&T 중공업	2009.11	
SHM-02-03	고속선반	ø 460 X 1300 L	화천	2009.11	
SHM-02-04	고속선반	ø 1000 X 1500 L	TUDA	2020.12	
SHM-03-01	레디알 드릴링기	CDR-1160	창성기공	2009.11	
SHM-03-02	레디알 드릴링기	RE2-1450A	OOYA	2016.03	
SHM-03-03	직립 드릴링 머신	DUA-560	성진	2009.11	
SHM-03-04	직립 드릴링 머신	LOTUS 400F	TOAKIKAI	2022.09	
SHM-03-05	다축 드릴링 머신	720	상신다축	2009.11	
SHM-03-06	다축 드릴링 머신	15HP	상신다축	2022.08	
SHM-03-07	다축 드릴링 머신	20HP	상신다축	2022.08	
SHM-03-08	탁상 드릴링 머신	NBTG 420	남북	2009.11	
SHM-03-09	탁상 드릴링 머신	NBTG 420	남북	2009.11	
SHM-04-01	밀링 머신	1400 X 720 X 650	화천	2009.11	
SHM-05-01	연삭기	3450 rpm	삼지전기	2009.11	

10. 주조 설비 보유현황

No.	품 명	규 격	수 량	비 고
1	INVERTER	150KW	1 EA	
2	전기로	70kg	1 EA	
3	셀외형기 (기계식)		2 EA	
4	셀중자기		1 EA	
5	쇼트기		1 EA	

11. 납품 실적증명원

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
12. 10	제일ENC화성공장	165 EA	GATE, GLOBE, CHECK 350A 외
12. 11	CJ Bio 미국공장	170 EA	FOOT, K-GATE, GLOBE 150#
12. 11	삼성테크윈	72 EA	GATE 300# 2"
12. 12	삼성 SMD	36 EA	SIGHTGLASS 400A 외
12. 12	중원 CMC	101 EA	GATE, GLOBE, L-CHECK
12. 12	대구경북능금농협	11 EA	AUTO KNIFE GATE 150# 6"
13. 01	삼성 SMD	39 EA	SIGHTGLASS(L) 200A
13. 01	태광산업	44 EA	GLOBE VACCUM 외
13. 03	대상 필리핀공장	71 EA	CHECK, STRAINER, SIGHTGLASS
13. 04	효성 옥산공장	136 EA	GATE, L-CHECK 외
13. 07	CJ - 말레이시아	65 EA	GATE, GLOBE, CHECK 150#
13. 07	한국수력원자력	29 EA	GATE V/V 10K 200A 외
13. 07	삼성 중국 시안	27 EA	GATE 650A/GLOBE, CHECK 250#
13. 09	포천그린파워복합화력	66 EA	GATE 250A, CHECK 200A, S/T 350A
13. 10	삼성 중국 시안	54 EA	G.T 450A/G.L 20K 200A/CHECK
13. 11	나로호 우주센터	6 EA	Y-ST 150#, 300#
14. 01	삼화페인트	24 EA	CHECK, STRAINER, FOOT 350A 외
14. 01	안산복합화력발전소	40 EA	GATE 150# 5"
14. 01	금호석유화학/울산 수지공장	60 EA	GATE, CHECK VALVE 80A 외
14. 02	SK 케미칼	143 EA	G.T, G.L, CH 150# 1/2"-8"
14. 02	삼성전자17라인	9 EA	GATE 10K 650A
14. 03	삼성전자17라인	59 EA	GL 20K 250A, CH 20K 250A
14. 04	삼성전자17라인	10 EA	GT 20K 600A, GL 20K 300A
14. 04	삼성전자17라인	11 EA	GATE 20K 650A
14. 06	부산 삼성전기 신공장	12 EA	GT, CH, ST, T-ST
14. 07	태안화력발전소	5 EA	GT, GL, ST 150#
14. 08	삼성 A3 PROJECT	20 EA	GL10K400, 300A, GL.CH20K250A
14. 12	삼성전자 중국시안	28 EA	G.L20K250A, G.T450A, CH250A
14. 12	KCC 안성	16 EA	Y.ST100A, 150A, 250A, B.ST80A
14. 12	고려아연	133 EA	G.T 10K350A, CH 10K350A 외
15. 03	도레이 군산현장	88 EA	G.T, G.L, CH 10K, 300#

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
15. 03	포스코 태국 CGL PJT	543 EA	B.F V/V, SIGHTGLASS 외
15. 04	LPF-K PLANT PROJECT	899 EA	G.T, G.L, CH, ST, BALL 외
15. 06	포스코 태국 CGL PJT	86 EA	CHECK, FOOT, STRAINER 외
15. 07	JINROPOWER57.8 MWPPS	199 EA	G.T, G.L ,CH, 150# CF8
15. 07	삼화페인트 공주공장	4 EA	FOOT V/V PTFE SEAT 150, 250A
15. 10	충주에너지화산업	20 EA	GATEV/V 250A, 350A
16. 01	(주)대상 / 인도네시아신축	92 EA	GT, CH, ST, SIGHTGLASS(L)
16. 03	SK hynix M14 Ph-2 WWW	29 EA	GATE 100, 125, 200, 250, 400A
16. 06	금호석유화학(여수)	51 EA	T-STRAINER 150LB 8" 외
16. 06	한화케미칼	44 EA	BUCKET STRAINER 6" 외
16. 06	춘천집단에너지	9 EA	GATE 150# 12", GATE 150# 16" B.W
16. 08	삼성전자 평택	77 EA	GATE 550A, GLOBE 250A, CHECK 250A 외
16. 09	대구염색 열병합 발전소	21 EA	150# GATE 12" 8", GLOBE 8", CHECK 8"
16. 09	삼성전자 평택	110 EA	GATE 700A 650A 600A 550A 450A 외
16. 11	애경화학(주)	384 EA	GATE 25A ~ 200A
17. 02	영동화력발전	25 EA	150# CF8 GATE, GLOBE, CHECK
17. 03	삼성전자 평택 P-PJT	67 EA	GLOBE 100A~250A, CHECK 125A~250A
17. 06	보령발전소	6 EA	GLOBE, CHECK, Y-STRAINER 150#
17. 06	CJ 말레이시아 M3 PJT	55 EA	GATE, GLOBE 150#
17. 06	고려아연	21 EA	CHECK, SCS14 25A ~ 300A
17. 06	삼성물산 탕정 T-PJT	35 EA	GLOBE 20K 150A 200A, CHECK 20K 150A 200A
17. 06	현대제철 순천공장	2 EA	GATE 650A
17. 07	삼성 탕정 T-PJT	333 EA	CLEAN BALL BW+RF 25A~50A
17. 07	현대제철 순천공장	242 EA	GATE, GLOBE, CHECK
17. 08	삼성 탕정 T-PJT	429 EA	CLEAN BALL BW+RF 25A~50A
17. 08	삼성전자 평택	39 EA	CHECK 250A-34EA, 200A, Y-STRAINER 100A
17. 08	LG LCD 파주	53 EA	GATE 450A-28EA, 500A-16EA, 600A-9EA
17. 08	삼성 중국 시안	6 EA	GATE 600A-2EA, CHECK 250A-4EA
17. 09	LG LCD 파주	124 EA	600A, 500A, 450A, 400A, 150A, 80A
17. 09	삼성 평택고덕 PH3	500 EA	CLEAN BALL V/V B.W+RF 32A
17. 11	롯데첨단소재	4 EA	SIGHTGLASS(LANTERN) 100A, 150A

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
17. 12	삼성물산	12 EA	GATE V/V 10K 650A
18. 01	원창발전소	118 EA	GATE V/V 20K 65A, 10K 125A 외
18. 01	애경유화-울산	28 EA	GATE V/V 316 10K 100A 외
18. 02	코오롱플라스틱 김천공장	16 EA	SWING CHECK, Y-STRAINER 150# 2" 외
18. 04	대한유화 울산공장	103 EA	GATE 400A, GLOBE 400A, CHECK250A 외
18. 04	GS네오텍	8 EA	Y-STRAINER 200, 125, 80, 40A
18. 04	고려아연 온산공장	48 EA	GATE 316 500A, 400A, 200A, 150A 외
18. 04	코오롱 울산공장	241 EA	GATE 316L 20A 외
18. 07	한국수자원공사	1 EA	KNIFE GATE 300A
18. 09	서울북합화력발전소	6 EA	GATE 20K 150A, 200A
18. 09	삼성 중국시안공장	76 EA	GATE700A-7EA, GLOBE20K250A-20EA 외
18. 12	삼성-중국 우시	9 EA	GATE 10K 700A
19. 01	삼성 화성 18라인	38 EA	GATE 10K 650A, 550A
19. 02	삼성 화성 18라인	97 EA	GATE 10K 550A 외
19. 02	삼성-중국 시안	13 EA	CHECK 10K 125A 외
19. 02	중이온가속기-대전	223 EA	GLOBE 10K 300A 외
19. 02	포스코-베트남	80 EA	GATE 10K 150A 외
19. 03	SK이노베이션	4 EA	T-STRAINER(제관) 150LB 16"
19. 03	고려아연	178 EA	KNIFE GATE 10K 316 500A 외
19. 03	삼성-중국 시안	22 EA	CHECK 10K 80A
19. 03	삼성-평택P2	11 EA	Y-STRAINER 10K 150A 외
19. 03	포스코-베트남	48 EA	Y-STRAINER 10K 316 100A 외
19. 03	한국수자원공사	2 EA	GATE 10K 400A 외
19. 04	삼성물산 P-PJT	10 EA	GATE 20K 650A
19. 04	삼성-평택P2	20 EA	Y-STRAINER 10K 600A 외
19. 04	삼성-평택P2	2 EA	Y-STRAINER, CHECK 10K 600A
19. 05	삼성-평택P2	16 EA	GLOBE 10K 300A 외
19. 06	삼성-평택P2	203 EA	GATE 10K 200A 외
19. 06	삼성-평택P2	3 EA	Y-STRAINER 10K 150A 외
19. 07	고려아연 SMC-호주	33 EA	CHECK 150LB 8" 외
19. 07	코오롱글로벌(주)-음성	225 EA	CHECK 10K 250A 외

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
19. 09	동국제강-당진	2 EA	BUCKET STRAINER(제관) 10K 800A
19. 09	플러스파운틴(주)-카타르	8 EA	Y-STRAINER 20K 316L 200A
20. 02	중이온가속기-대전	1 EA	GLOBE 10K 500A
20. 02	SK 건설	5 EA	BUCKET STRAINER 10K 200A-2EA 외
20. 02	SK 하이닉스 - 이천	9 EA	Y-STRAINER 10K 250A-6EA 외
20. 03	대림산업 - 전주	20 EA	FOOT 10K 350A-2EA 외
20. 04	삼성전자 - 중국 시안	51 EA	GATE 10K 700A-7EA 외
20. 06	삼성디스플레이 - 아산	20 EA	GLOBE 20K 500A-4EA 외
20. 06	삼성전자 - 중국 시안	34 EA	GLOBE 20K 200A-5EA 외
20. 06	SK 하이닉스 - 이천	11 EA	Y-STRAINER 10K 300A-9EA 외
20. 07	삼성전자 - P-PJT	134 EA	CHECK 20K 300A-5EA 외
20. 07	도레이첨단소재 KL-12	66 EA	CHECK 10K 200A-4EA 외
20. 07	LG - 파주	2 EA	GLOBE 20K 300A-1EA 외
20. 07	SK 하이닉스 - 이천	2 EA	GLOBE 10K 350A-2EA
20. 08	삼성중공업	79 EA	GATE 150# 3"-13EA 외
20. 08	삼성전자 - P2-PJT	60 EA	CHECK 10K 50A-1EA 외
20. 08	SK하이닉스 - 이천	12 EA	Y-STRAINER 10K 300A-3EA 외
20. 08	삼성전자 - 중국 시안	7 EA	CHECK 10K 300A-1EA 외
20. 08	POSCO - 광양	3 EA	BUCKET STRAINER 20K 125A-2EA 외
20. 08	삼성전자 - 고덕	8 EA	SIGHT (L) 10K 250A-2EA 외
20. 09	도레이첨단소재 KL-12	9 EA	CHECK 10K 200A-2EA 외
20. 09	삼성물산	134 EA	GLOBE 20K 300A-6EA 외
20. 10	삼성중공업	72 EA	GLOBE 150# 3"-20EA 외
20. 10	POSCO - 포항	7 EA	SIGHT (C) 10K 200A-6EA 외
20. 10	삼성전자 - 수원	9 EA	Y-STRAINER 10K 150A-1EA 외
20. 10	SK 하이닉스 - 이천	20 EA	GLOBE 20K 100A-9EA 외
20. 11	삼성물산	30 EA	SIGHT (L) 10K 250A-5EA 외
20. 11	금호미쓰이화학	25 EA	BUCKET STRAINER 150# 10"-1EA 외
20. 12	삼성중공업	17 EA	GLOBE 150# 3"-20EA 외
20. 12	삼성물산	66 EA	GATE 20K 200A-6EA 외
21. 02	LG디스플레이	6 EA	Y-STRAINER 10K 250A-2EA 외

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
21. 03	삼성물산	6 EA	GLOBE 20K 250A-3EA 외
21. 04	효성 - 창원	60 EA	GATE 10K 20A-60EA
21. 04	삼성전자 - 평택	10 EA	GLOBE 20K 200A-1EA 외
21. 05	영흥화력	19 EA	GATE 150# 2-1/2"-11EA 외
21. 05	학용정수장	14 EA	GATE 10K 350A-10EA 외
21. 05	삼성자동차	10EA	GATE 10K 80A-4EA 외
21. 06	POSCO - 포항	8 EA	KNIFE GATE 10K 400A - 5EA 외
21. 06	SK 하이닉스	9 EA	Y-STRAINER 300A - 9EA
21. 07	SK 하이닉스	280 EA	GATE 10K 65A - 280EA
21. 07	삼성전자 - 화성	37 EA	GLOBE 20K 250A-5EA 외
21. 07	학용정수장	29 EA	GATE 10K 400A-5EA 외
21. 08	SK LET	684 EA	GATE 150# 2"-40EA 외
21. 08	강남제비스코	137 EA	CHECK 10K 80A-1EA 외
21. 09	삼성엔지니어링	23 EA	GATE 10K 600A-6EA 외
21. 09	삼성전자 - 기흥	16 EA	GATE 10K 150A - 16EA
21. 10	POSCO - 광양	19 EA	GATE 10K 80A - 4EA 외
21. 10	NH케미칼	3 EA	FOOT 10K 300A - 3EA
21. 10	일산정수장	16 EA	STRAINER 10K 50A-1EA 외
21. 11	GS칼텍스	2 EA	BUCKET STRAINER 150# 4"-2EA
21. 12	SK 바이오텍 - 세종	29 EA	BUCKET STRAINER 10K 250A-3EA 외
22. 01	바이오에너지팜아산(주)	52EA	BALL, CHECK, FOOT 200A 외
22. 01	코오롱도우1차(베트남)	78EA	SIGHT GLASS 10K 80A 외
22. 02	KTX현장	23EA	GATE, Y-STRAINER 150A 외
22. 02	김포열병합	4EA	GLOBE 150# 2"
22. 02	고려아연	104EA	GATE, CHECK, GLOBE 10K 200A 외
22. 03	코오롱 김천2공장	60EA	SIGHT GLASS 10K 80A 외
22. 03	화명정수장	3EA	CHECK, Y-STRAINER 10K 100A 외
22. 03	덕산정수장	6EA	CHECK, Y-STRAINER 10K 100A 외
22. 04	PKG SKID	20EA	GATE 304 10K 65A 외
22. 04	탱크터미널	366EA	GATE 304 10K 200A 외
22. 05	LG디스플레이	33EA	CHECK, GLOBE 20K 250A 외

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
22. 05	SK하이닉스(이천)	6EA	Y-STRAINER 10K 80A 외
22. 05	한화솔루션 H-2 EPC	9EA	SIGHT GLASS 150# 8"외
22. 06	삼성 평택	132EA	GATE 10K 400A 외
22. 06	(주)농심	2EA	CHECK 10K 125A
22. 06	(주)영풍 석포제련소	33EA	GATE 10K 300A 외
22. 07	(주)고려소재개발	16EA	CHECK, SIGHT GLASS 10K 80A 외
22. 07	SK 엔크린	1EA	CF8 Y-SRAINER 150# 3/4"
22. 08	SK건설	8EA	Y-STRAINER 10K 300A
22. 08	고려아연 온산제련소	19EA	GATE 10K 250A 외
22. 09	POSCO 플랜텍	30EA	BALL V/V 10K 100A 외
22. 09	폴란드 SK IET LIPS	95EA	GATE 150# 6" 외
22. 09	삼성전자 평택	44EA	GATE 10K 80A 외
22. 10	광양제철	134EA	CHECK 10K 150A, FOOT 10K 80A 외
22. 10	국도화학	298EA	BUCKET STRAINER 10K 65A 외
22. 10	SK 하이닉스(청주)	31EA	SIGHT GLASS 10K 350A 외
22. 11	한솔케미칼	11EA	SIGHT GLASS 10K 80A 외
22. 11	인천국제공항 국제업무지역	18EA	GATE, CHECK 10K 200A 외
22. 11	효성	68EA	GATE 150# 6" 외
22. 12	EP컴텍2공장	2EA	SIGHT GLASS 10K 125A
22. 12	한농화성 H12배관	13EA	CHECK 150# 2" 외
22. 12	SK 에너지	57EA	GATE 10K 250A 외
23. 01	에코프로	41EA	Y-STRAINER 10K 20A 외
23. 01	고려배관 온산제련소	3EA	GATE 10K 600A 외
23. 01	청주 SK하이닉스	2EA	GATE 10K 65A 외
23. 01	효성중공업	23EA	GATE 10K 200A 외
23. 02	SK바이오텍	90EA	BALL V/V 10K 50A 외
23. 02	폴란드PKG	370EA	GATE 10K 65A 외
23. 02	HUNGARY W-SCAPE MC	279EA	Y-STRAINER 150# 3" 외
23. 03	구미코오롱 아라미드	376EA	GATE 10K 20A 외
23. 03	POSCO	1EA	GLOBE 10K 50A
23. 04	한솔케미칼	9EA	SIGHT GLASS 10K 50A 외

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
23. 04	고덕P3옥상층 PH2	1EA	GLOBE 10K 25A
23. 04	SK머티리얼즈 리뉴텍 울산공장	1EA	CHECK 300# 2"
23. 05	고려아연 온산제련소	218EA	GATE 10K 600A 외
23. 05	폴란드 PKG SKID	380EA	GLOBE 10K 65A 외
23. 05	현대오일뱅크	1EA	SIGHT GLASS 150# 1"
23. 06	삼척화력발전소1.2호기	63EA	GATE 10K 200A 외
23. 06	기흥 GH-RETROFIT	20EA	Y-STARINER 10K 50A 외
23. 07	광양제철	137EA	GATE 10K 250A 외
23. 07	삼척화력 1.2호기 EPC	39EA	GATE 10K 100A 외
23. 07	애경케미칼	42EA	GATE 10K 65A 외
23. 08	넥스플렉스신축현장	1211EA	GATE 150# 4" 외
23. 08	고려아연	1EA	GATE 10K 600A
23. 08	SK케미칼	2EA	TANK V/V 65A 외
23. 09	효성중공업	64EA	GATE 10K 200A 외
23. 09	SK실트론	10EA	Y-STRAINER 10K 250A 외
23. 10	KG케미칼	1EA	BUCKET STRAINER 10K 40A
23. 10	애경케미칼 회수 EG정제	19EA	SIGHT GLASS 150# 3" 외
23. 10	청주지역난방공사	20EA	Y-STRAINER 150# 3" 외
23. 10	HUNGARY W-SCOPE MC RECOVERY STSTEM	311 EA	BALL 150# 1" 외
23. 11	광양제철 황산리튬신설공사	230EA	BALL 150# 2" 외
23. 11	태광석유3공장 TIE-IN 배관	47EA	GATE 150# 8" 외
23. 11	삼성전자	7EA	GLOBE 20K 80A 외
23. 12	한국지역난방공사	28EA	GATE 10K 200A 외
24. 01	SK온 서산3공장 AR공구 현대건설	17EA	GATE 10K (S) 50A 외
24. 01	코스모신소재	138EA	GATE 10K 150A 외
24. 01	한성기공	163EA	GATE, CHECK, Y-STRAINER 10K 외
24. 01	미원화학(주)	15EA	Y-STRAINER 10K 250A 외
24. 01	효성중공업	32EA	GATE 10K 200A 외
24. 01	현대오일뱅크 대산공장	5EA	FOOT 10K 200A
24. 02	삼성 P4-PH2 중공업	2EA	CHECK, Y-STRAIENR 10K 50A 외

납품일 (YY.MM)	공사명	수 량	제 품 명
24. 02	이천 SK하이닉스	7EA	Y-STRAINER 10K 250A
24. 02	GS건설	3EA	GATE, CHECK 150# 3" 외
24. 02	광양제철 화성 신설공사	228EA	BALL 10K 50A 외
24. 03	AK케미칼 1공장	15EA	BALL 10K 65A 외
24. 03	인천호랑에너지	605EA	BALL 10K 100A 외
24. 04	수원 삼성전자	1EA	Y-STRAINER 10K 150A
24. 04	평택 고덕 종합폐수처리장	6EA	SIGHT GLASS 10K 25A
24. 04	한국석유공사	1EA	GATE 20K 200A
24. 05	현대모비스 신축현장	2EA	CHECK 10K 100A 외
24. 05	기흥 UT-1동 삼성전자	13EA	CHECK 10K 250A 외
24. 05	광양제철 화성 신설공사	188EA	CHECK 10K 125A 외
24. 06	애경케미칼	3050EA	GATE 10K 25A 외
24. 06	송도바이오	10EA	GLOBE 10K 50A 외
24. 07	포스코케미칼	26EA	BALL 10K 80A 외
24. 07	당진현대제철	44EA	GATE 10K 150A 외
24. 07	NEXEON CAMP PJT	52EA	BUCKET STRAINER 300# 4" 외
24. 08	LG ES 오창 에너지플랜트2	2EA	CHECK 10K 80A 외
24. 09	SK 바이오 안동공장	546EA	Y-STRAINER 10K 80A 외
24. 09	고려아연 온산제련소	21EA	SIGHT GLASS 10K 150A 외
24. 09	에코프로 CAM3	266EA	BALL, GATE 10K 25A외
24. 09	삼성	127EA	GATE, GLOBE, CHECK, SIGHT GLASS 250A 외
24. 10	포스코	4EA	Y-STRAINER 10K 15A 외
24. 10	여수 하수처리장	58EA	GATE, CHECK, BALL 10K 150A 외
24. 10	에코프로 CAM4	190EA	BALL 10K 100A 외
24. 11	삼성디스플레이 탕정7라인A4-2L PH2 증설	4EA	GLOBE 10K 300A, 350A
24. 11	HANKOOK TIRE PCR&TBR 배관공사	858EA	BALL 150# 3"외
24. 11	에코프로 CAM5	24EA	BALL 10K 25A 외
24. 12	청주 SK하이닉스	19EA	SIGHT GLASS 10K 50A



Korea Testing Certification

문서관리번호 : EOH4-MOP6-XV9N

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02804

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 금속시험편(SCS13)

- 규격 및 형식 : -

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 04일

5. 시험방법 : KS D 1652 : 2022

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이용희

이/중/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 04일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 옥산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2



시험결과

성적서 번호 : GT2025-02804

1. 시험결과(시험재료 : SCS 13)

시험항목		단위	시험결과	시험방법
화학성분	C	%	0.019	KS D 1652 : 2022
	Si		0.50	
	Mn		1.15	
	P		0.019	
	S		0.006	
	Ni		8.42	
	Cr		18.87	

2. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36) 끝



Korea Testing Certification

문서관리번호 : FLS1-2YWF-MTWF

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02805

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 금속시험편(SCS14)

- 규격 및 형식 : -

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 04일

5. 시험방법 : KS D 1652 : 2022

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이용희

이/홍/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 무리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 권위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 04일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02805

1. 시험결과(시험재료 : SCS 14)

시험항목		단위	시험결과	시험방법
화학적분	C	%	0.015	KS D 1652 : 2022
	Si		0.63	
	Mn		0.94	
	P		0.029	
	S		0.007	
	Ni		10.26	
	Cr		18.61	
	Mo		2.15	

2. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : 25MM-VAKF-W2D0

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02806

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산학공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 금속시험편(SCS16)

- 규격 및 형식 : -

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 04일

5. 시험방법 : KS D 1652 : 2022

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이윤희

이윤희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 04일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567

서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification



시험결과

성적서 번호 : GT2025-02806


1. 시험결과(시험재질 : SCS 16)

시험항목		단위	시험결과	시험방법
화학적분	C	%	0.005	KS D 1652 : 2022
	Si		0.74	
	Mn		0.73	
	P		0.025	
	S		0.002	
	Ni		15.08	
	Cr		17.89	
	Mo		2.46	

2. 시험장소 : ☒고경시험실 ☐현장시험

(주소 : 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36) 끝.





Korea Testing Certification

문서관리번호 : JCW6-9JH6-C6U5

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02807

회사명 : 신홍밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 금속시험편(A351 CF8)

- 규격 및 형식 : -

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 04일

5. 시험방법 : KS D 1652 : 2022

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이윤희

이/홍/

※ 제 1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

※ 제 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 복제, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

※ 제 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 04일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567

서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2



시험결과

성적서 번호 : GT2025-02807

1. 시험결과(시험재료 : A351 CF8)

시험항목		단위	시험결과	시험방법
화학적분	C	%	0.015	KS D 1652 : 2022
	Si		0.79	
	Mn		1.04	
	P		0.029	
	S		0.010 ^{max}	
	Ni		10.39	
	Cr		18.50	

2. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험

(주소 : 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36) 끝



시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02808

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 금속시험편(A351 CF8M)

- 규격 및 형식 : -

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 04일

5. 시험방법 : KS D 1652 : 2022

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재현

승인자 : 이웅희

이웅희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2025년 04월 04일

한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성격서 번호 : GT2025-02808

1. 시험결과(시험재료 : A351 CF8M)

시 험 항 목		단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
화학성분	C	%	0.012	KS D 1652 : 2022
	Si		0.92	
	Mn		0.68	
	P		0.032	
	S		0.007	
	Ni		10.13	
	Cr		20.18	
	Mo		2.44	

2. 시험장소 : ■고경시험실 □현장시험

(주소 : 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36) 끝.

AP-P708-05 (Rev.3)

Page : 2 of 2



Korea Testing Certification

문서관리번호 : OP47-4K3F-BNPP

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02809

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산악공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 금속시험편(A351 CF3M)
- 규격 및 형식 : -
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 04일
5. 시험방법 : KS D 1652 : 2022
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재현

승인자 : 이웅희

이/홍/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 04일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02809

1. 시험결과(시험재질 : A351 CF3M)

시험항목		단위	시험결과	시험방법
화학적분	C	%	0.004	KS D 1652 : 2022
	Si		0.50	
	Mn		0.73	
	P		0.029	
	S		0.003	
	Ni		10.56	
	Cr		17.38	
	Mo		2.26	

2. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36) 끝.



시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02794

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산학공단남13길 65 (호계동)

1. 시험명 : 스테인리스 플랜지식 게이트 밸브(B.B TYPE)
- 규격 및 형식 : 10K 100A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이윤희

이/홍/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36
TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02794

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (공기압, 0.59 MPa, 30 s)	좌	누설없음	
	우	누설없음	

2. 시험장소 : ☐고정시험실 ☒현장시험
(주소) : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : 6WK4-X036-N457

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02795

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 게이트 밸브(B,B TYPE)

- 규격 및 형식 : 20K 100A

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일

5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재현

승인자 : 이용희

이/홍/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02795

1. 시험결과

시험항목	단위	시험결과	시험방법
밸브 몸통 내압 (수압, 3.1 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (공기압, 0.59 MPa, 30 s)	좌	누설없음	
	우	누설없음	

2. 시험장소 : □고경시험실 ■현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : JPG4-1XWJ-R2G0

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02796

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 글로브 밸브(B.B TYPE)
- 규격 및 형식 : 10K 100A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이웅희

이/웅/희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 재품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02796

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (공기압, 0.59 MPa, 30 s)	-	누설없음	

2. 시험장소: □고경시험실 ■현장시험

(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.

AS-P709-05 (Rev.3)

Page : 2 of 2



Korea Testing Certification

문서관리번호 : 0298-1C82-5AWZ

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02797

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시험명 : 스테인리스 플랜지식 글로브 밸브(B.B TYPE)
- 규격 및 형식 : 20K 100A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

최재원

승인자 : 이웅희

이웅희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 계통에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2025년 04월 02일

한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification



시험결과

성적서 번호 : GT2025-02797

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 3.1 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (공기압, 0.59 MPa, 30 s)	-	누설없음	

2. 시험장소 : □고정시험실 ■현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.





Korea Testing Certification

문서관리번호 : MRVI-20XO-H3MP

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02798

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 스윙체크 밸브(B,C TYPE)
- 규격 및 형식 : 10K 100A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이용희

이/충/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 권위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원


www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36
TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02798

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (수압, 1.2 MPa, 30 s)	-	누설없음	

2. 시험장소 : □고정시험실 ■현장시험
(주소 : 경상남도 양산시, 산막공단남13길 65) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : 7A8Q-YVYN-WJKQ

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02799

회 사 명 : 신흥밸브공업(주)

대 표 자 : 윤석환

주 소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시 료 명 : 스테인리스 플랜지식 스윙체크 밸브(B,C TYPE)
- 규격 및 형식 : 20K 100A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이용희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02799

1. 시험결과

시험항목	단위	시험결과	시험방법
밸브 몸통 내압 (수압, 3.1 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (수압, 2.3 MPa, 30 s)	-	누설없음	

2. 시험장소 : ☐고정시험실 ☒현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.



시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02800

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산학공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 Y형 스트레이너(B.C TYPE)

- 규격 및 형식 : 10K 100A

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일

5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이몽희

이/충/국

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 계통에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36
TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification



시험결과

성적서 번호 : GT2025-02800

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021

2. 시험장소 : ☐고정시험실 ☒현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : XS6F-M00F-DZSW

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02801

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 Y형 스트레이너(B.C TYPE)

- 규격 및 형식 : 20K 100A

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일

5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이웅희

이/웅/희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02801

1. 시험결과

시험항목	단위	시험결과	시험방법
밸브 몸통 내압 (수압, 3.1 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021

2. 시험장소 : ☐고정시험실 ☒현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : PUL5-E6J7-499G

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02802

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 후드 밸브(B.C TYPE)

- 규격 및 형식 : 10K 100A

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 25일

4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일

5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이용희

이/홍/

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02802

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	누설없음	

2. 시험장소 : □고정시험실 ■현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65) 끝.



Korea Testing Certification

문서관리번호 : SRT3-2STZ-2H1A

시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02803

회사명 : 신흥밸브공업(주)

대표자 : 윤석환

주소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시료명 : 스테인리스 플랜지식 볼 밸브
- 규격 및 형식 : 10K 100A
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2025년 03월 25일
4. 시험일자 : 2025년 03월 25일 ~ 2025년 04월 02일
5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021
6. 시험환경 : -
7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이윤희

이윤희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 계통에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36

TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02803

1. 시험결과

시 험 항 목		단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)		-	이상없음	KS B 2304 : 2021
시트 누설 (공기압, 0.59 MPa, 30 s)	좌	-	누설없음	
	우	-	누설없음	

2. 시험장소 : ☐고경시험실 ☒현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 산학공단남13길 65) 끝.





시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-02959

회 사 명 : 신흥밸브공업(주)

대 표 자 : 윤석환

주 소 : 경상남도 양산시 산막공단남13길 65 (호계동)

1. 시 료 명 : 스테인리스 플랜지식 버켓스트레나 밸브(B.C TYPE)

- 규격 및 형식 : 10K 100A

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2025년 03월 27일

4. 시험일자 : 2025년 03월 27일 ~ 2025년 04월 02일

5. 시험방법 : KS B 2304 : 2021

6. 시험환경 : -

7. 시험결과 : 시험결과참조

시험자 : 최재원

승인자 : 이윤희

이윤희

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2025년 04월 02일



한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.re.kr [50592] 경상남도 양산시 유산공단4길 28-36
TEL : 055-383-1566 FAX : 055-383-1567



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2





Korea Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : GT2025-02959

1. 시험결과

시 험 항 목	단 위	시 험 결 과	시 험 방 법
밸브 몸통 내압 (수압, 2.2 MPa, 60 s)	-	이상없음	KS B 2304 : 2021

2. 시험장소 : □고정시험실 ■현장시험
(주소 : 경상남도 양산시 신막공단남13길 65) 끝.

AMP708-05 (Rev.3)


Page : 2 of 2

MATERIAL CERTIFICATION

REPORT NO. : _____
 NOMENCLATURE : AUSTENITE PRESSURE CONTAINING PARTS
 MATERIAL : SCS13
 ITEM : _____

CUSTOMER : _____
 PROJECT NAME : _____
 DATE : _____

SIZE								
Q'TY								
CHEMICAL COMPOSITION (%)								
ELEMENT	STANDAR	ACTUAL						
C	0.08 MAX							
Si	2.00 MAX							
Mn	2.00 MAX							
P	0.040 MAX							
S	0.040 MAX							
Ni	8.00-11.00							
Cr	18.00-21.00							
MECHANICAL PROPERTIES								
Y.S(MPA)	185 MIN							
T.S(MPA)	440 MIN							
EL(%)	30 MIN							
OTHERS								
We hereby certify that the material described herein has been satisfactorily tested as aboves in accordance with the specification.						QA MANAGER		
						ENG 'R IN CHARGE		

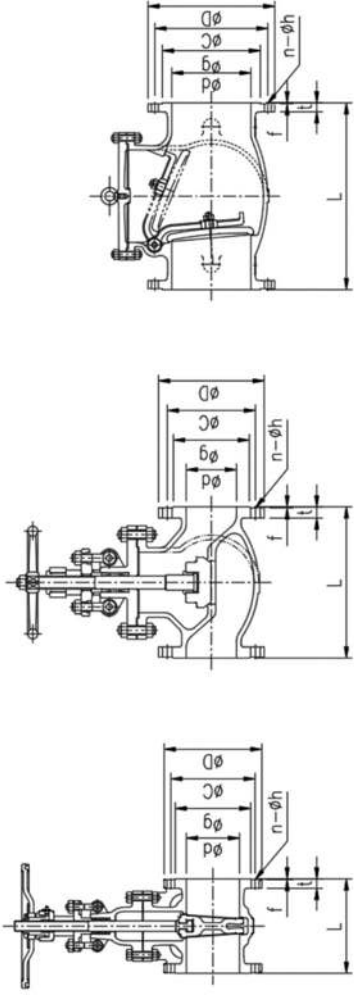INSPECTION REPORT															Report no : DATE :	
PROJECT NAME																
ITEM																
MATERIAL																
ACCORDANCE																
CLIENT																
VENDOR																
DESCRIPTION																
Q'TY																
KIND	DIMENSION CHECK UNIT(mm)										HYDRO TEST kgf/cm ²			OPERATION TEST	RESULT	
	L	D	c	g	f	t	n	h	d	SHELL SIDE	SEAT SIDE	B,SEAT				
SPEC																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
REMARKS																
										INSPECTOR		APPROVED BY Q.A				
										OWNER INSPECTION						

Tel : 82-55-367-0777 / Fax : 82-55-367-0782
http : //www.shvalve.co.kr



65, Sanmakgongdannam 13-gil
Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.